



MC-Bauchemie s.r.o.

Concrete Industry
Skandinávská 990
267 53 Žebrák

Počet stran: 1
Strana č.: 1
Počet vydání: 2
Vydání č.: 2


Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, A. Metoda automatického cyklování
(dle ČSN 731326)

Protokol č. 51/2017S

Objednavatel zkoušky :	KASI spol. s.r.o.
Druh betonu :	C35/45;XC4;XD1;XF4 Výplň poklopů JD21, kód: JD+JB č.107
Druh a počet zkušebních těles :	krychle 150x150x150mm, 3 ks
Tělesa zhotovitel(a):	objednatel
Stav vzorků při zkoušce	jak byly dodány

Výsledky zkoušky

Druh betonu	Označení tělesa	Identifikační číslo tělesa v lab. knize	Datum zhotovení tělesa	Datum zahájení zkoušky	Stáří tělesa v době zahájení zkoušky [dny]	Rozměry zkoušené části tělesa [mm]		Zkušební plocha [m ²]	Počet cyklů			
						délka	výška		25	50	75	100
									Odpad po provedeném počtu cyklů			
						[g]	[g]		[g]	[g]		
									[g/m ²]	[g/m ²]	[g/m ²]	[g/m ²]
C35/45;XF4	890/1	596/17	25.4.17	29.5.17	34	150,0	5,0	0,0255	2,188	2,916	3,536	4,419
									85,8	114,4	138,7	173,3
C35/45;XF4	890/2	597/17	25.4.17	29.5.17	34	150,0	5,0	0,0255	1,504	1,932	2,258	2,735
									59,0	75,8	88,5	107,3
C35/45;XF4	890/3	598/17	25.4.17	29.5.17	34	150,0	5,0	0,0255	1,821	2,187	2,484	2,999
									71,4	85,8	97,4	117,6

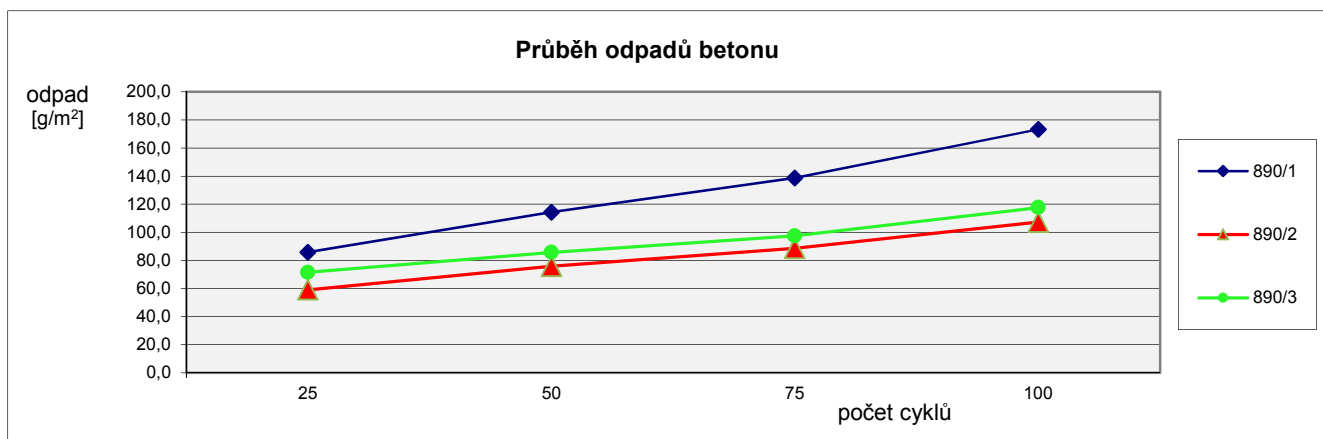

Zkoušku v souladu s normou ČSN 731326 provedl(a) :
Datum vydání protokolu:

Za správnost protokolu:



Ing. Radka Vaňková
16.6.2017

Ing. Radka Vaňková
vedoucí laboratoře
tel: +420 602 168 998
e-mail: radka.vankova@mc-bauchemie.cz

Rozdělovník: 1x objednavatel zkoušky
1x zkušební laboratoř