


Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, A. Metoda automatického cyklování
(dle ČSN 731326)

Protokol č. 7/2025S

Objednavatel zkoušky :	Kaší, spol. s.r.o.
Druh betonu :	C35/45 - XC4, XD1, XF4, XM2 (CZ, F.1) CI 0,40 - D _{max} 16 - C1
Druh a počet zkušebních těles :	výplň poklopů JB01, kód: JD + JB č. 107
Tělesa zhotovil(a):	objednatel - p. Šípek
Stav vzorků při zkoušce	jak byly dodány, strany opatřeny chemoprénem, nasyceny vodou

Výsledky zkoušky

Druh betonu	Označení tělesa	Identifikační číslo tělesa v lab. knize	Datum zhotovení tělesa	Datum zahájení zkoušky	Stáří tělesa v době zahájení zkoušky	Rozměry zkoušené části tělesa [mm]		Zkušební plocha	Počet cyklů			
									25	50	75	100
									Odpad po provedeném počtu cyklů			
									[g]	[g]	[g]	[g]
					[dny]	délka	výška	[m²]	[g/m²]	[g/m²]	[g/m²]	[g/m²]
C35/45	1653/1	681/25	20.8.25	29.9.25	40	150,0	5,0	0,0255	0,140	0,290	0,330	0,390
									5,5	11,4	12,9	15,3
C35/45	1653/2	682/25	20.8.25	29.9.25	40	150,0	5,0	0,0255	0,110	0,240	0,310	0,360
									4,3	9,4	12,2	14,1
C35/45	1653/3	683/25	20.8.25	29.9.25	40	150,0	5,0	0,0255	0,100	0,240	0,300	0,350
									3,9	9,4	11,8	13,7

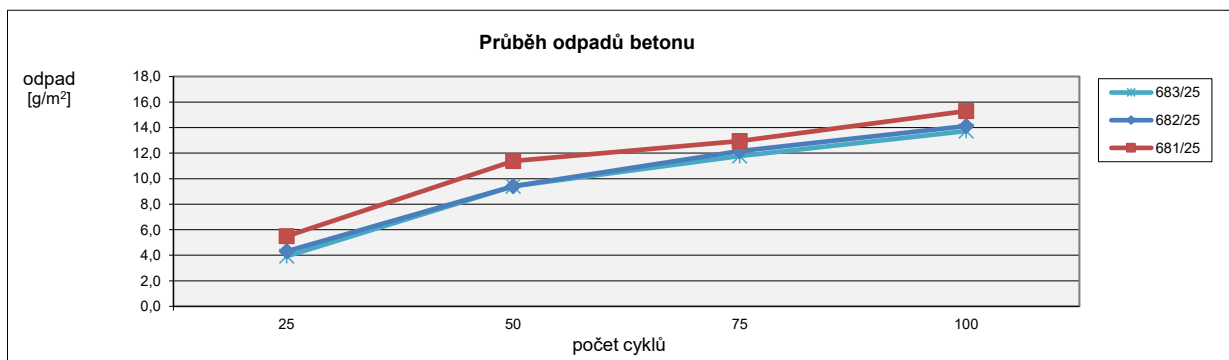

Zkoušku v souladu s normou ČSN 731326 provedl(a) :
Datum vydání protokolu:

Za správnost protokolu:



Ing. Ondřej Plochy
15.10.2025

Ing. Ondřej Plochy
vedoucí laboratoře
tel: +420 602 168 998
e-mail: ondrej.plochy@mc-bauchemie.cz



Rozdělovník: 1× objednavatel zkoušky
1× zkušební laboratoř

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným vzorkům. Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.