


Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, A. Metoda automatického cyklování
(dle ČSN 731326)

Protokol č. 16/2025S

Objednavatel zkoušky :	Kasi, spol. s.r.o.
Druh betonu :	C35/45 - XC4, XD1, XF4, XM2 (CZ, F.1) CI 0,40 - D _{max} 16 - C1
Druh a počet zkušebních těles :	výřez - rám poklopu JDRB, kód: JDRV + JBRV č. 106
Tělesa zhotovil(a):	objednatel - p. Koláčný
Stav vzorků při zkoušce	jak byly dodány, strany opatřeny chemoprénem, nasyceny vodou

Výsledky zkoušky

Druh betonu	Označení tělesa	Identifikační číslo tělesa v lab. knize	Datum zhotovení tělesa	Datum zahájení zkoušky	Stáří tělesa v době zahájení zkoušky	Rozměry zkoušené části tělesa [mm]		Zkušební plocha	Počet cyklů			
						[dny]	délka		výška	[m ²]	25	50
					Odpad po provedeném počtu cyklů							
					[g]			[g]			[g]	[g]
					[g/m ²]	[g/m ²]	[g/m ²]	[g/m ²]				
C35/45	1674/1	983/25	5.11.25	19.12.25	44	150,0	5,0	0,0131	0,090	0,150	0,240	0,390
									6,9	11,5	18,3	29,8
C35/45	1674/2	984/25	5.11.25	19.12.25	44	150,0	5,0	0,0124	0,070	0,130	0,210	0,350
									5,6	10,5	16,9	28,2
C35/45	1674/3	985/25	5.11.25	19.12.25	44	150,0	5,0	0,0115	0,050	0,110	0,190	0,310
									4,3	9,6	16,5	27,0

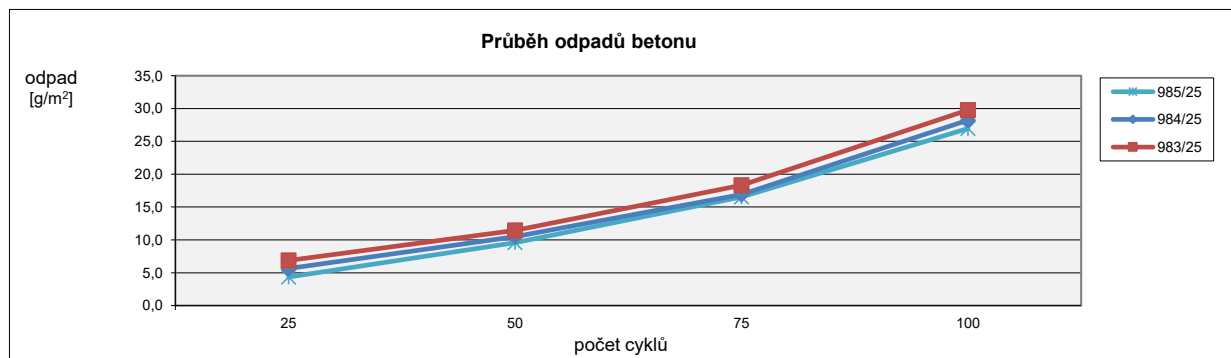

Zkoušku v souladu s normou ČSN 731326 provedl(a) :

Datum vydání protokolu:

Za správnost protokolu:



Ing. Ondřej Plochy

26.01.2026

Ing. Ondřej Plochy

vedoucí laboratoře

tel: +420 602 168 998

e-mail: ondrej.plochy@mc-bauchemie.cz



Rozdělovník: 1× objednavatel zkoušky

1× zkušební laboratoř

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným vzorkům. Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.